

KARTA KATALOGOWA


Przyłącze TWINS



ZASTOSOWANIE

Przyłącze TWINS zostało specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm.


Przyłącze TWINS reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika jak również posiada funkcję odcięcia wody. Konstrukcja przyłącza TWINS pozwala na montaż jego pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

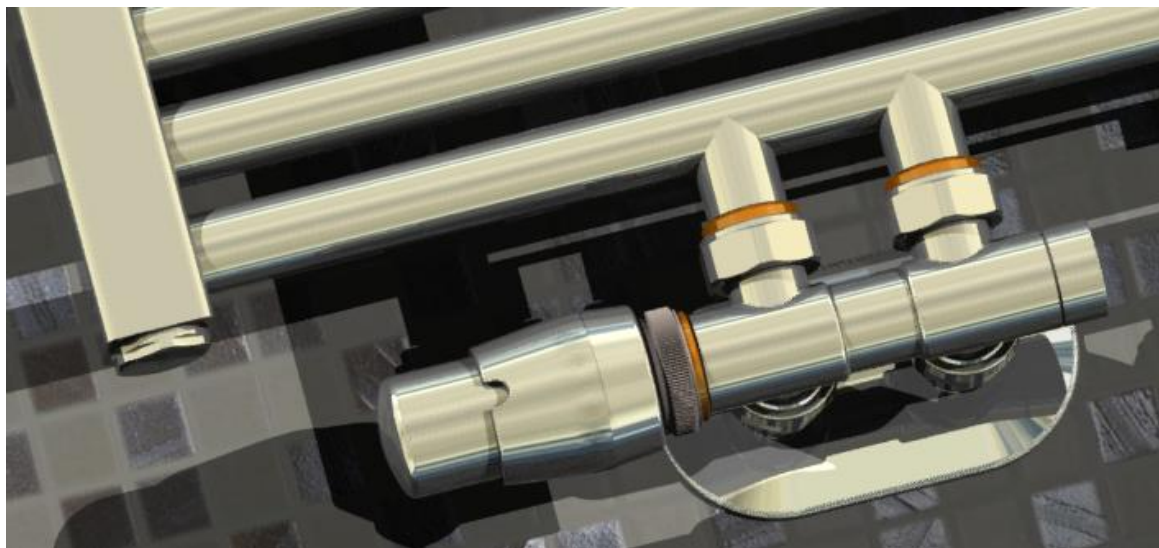

DANE TECHNICZNE


Temperatura pracy	120°C
Ciśnienie nominalne	1MPa
Czynnik grzewczy	woda
Ciśnienie próbne	1.5 MPa
Nastawa wstępna	na wkładce zaworu odcinającego
Przyłącze grzejnikowe	G ¾

Diagram przepływów dla przyłącza TWINS (wkładka termostatyczna)

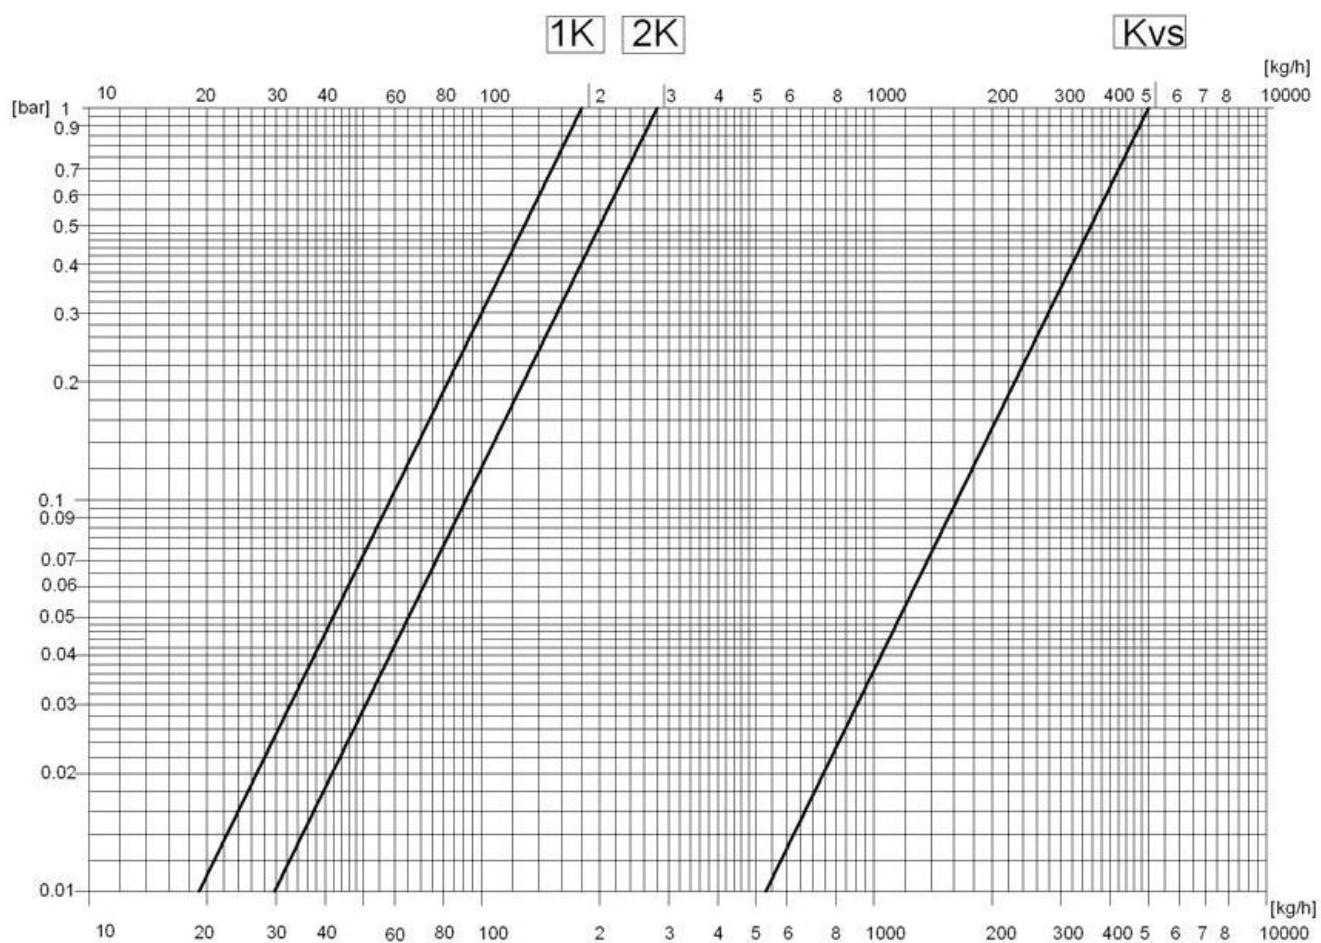

Stopień otwarcia zaworu	1K	2K	Kvs
Kv	0,18	0,27	0,50

Diagram przepływów dla przyłącza TWINS (wkładka odcinająca)

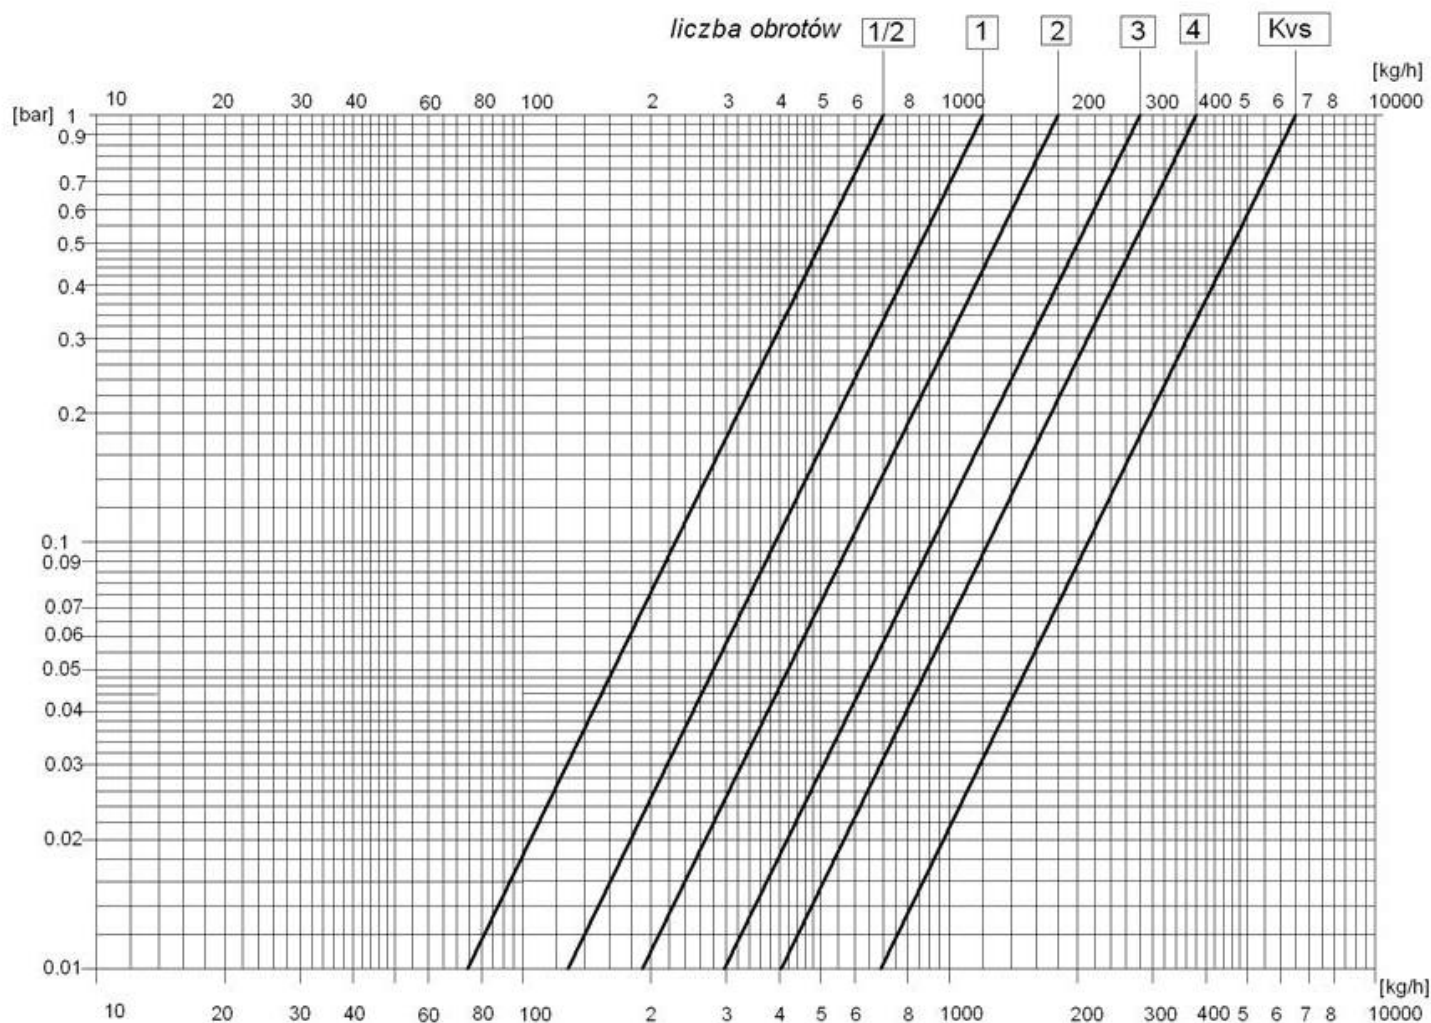

Wartość Kv dla danej liczby obrotów

liczba obrotów w kierunku otwierania zaworu	1/2	1	2	3	4	Kvs
Kv	0,07	0,10	0,18	0,30	0,38	0,65

Uwaga:

- Głowice termostaticzną montować od strony powrotu (jeżeli zasilanie jest po prawej stronie, patrząc na grzejnik, to głowica termostaticzna powinna znajdować się po jego lewej stronie),
- Przyłącza TWINS ustawiane są fabrycznie w pozycji otwartej.
- Nastawa wstępna w przyłączy TWINS odbywa się za pomocą wkładki zaworu odcinającego.

Aby


zmienić nastawę wstępną, należy najpierw zakręcić wkładkę zaworu odcinającego, a następnie

poczynając od pozycji zamkniętej wkładki zaworu odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów


do uzyskania żądanej wielkości Kv przedstawionego na powyższym diagramie przepływu.

Prawidłowy montaż przyłącza TWINS do instalacji :

-wersja PRAWA


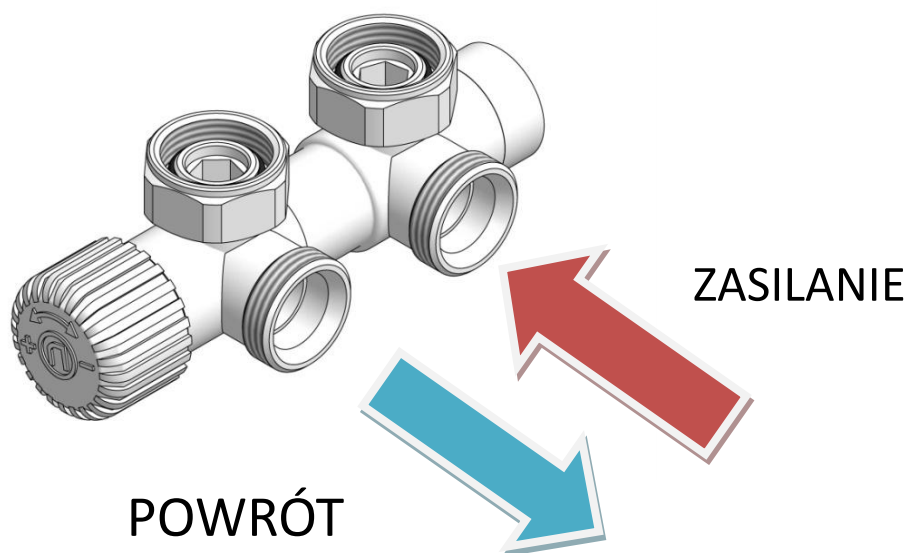


- wersja LEWA

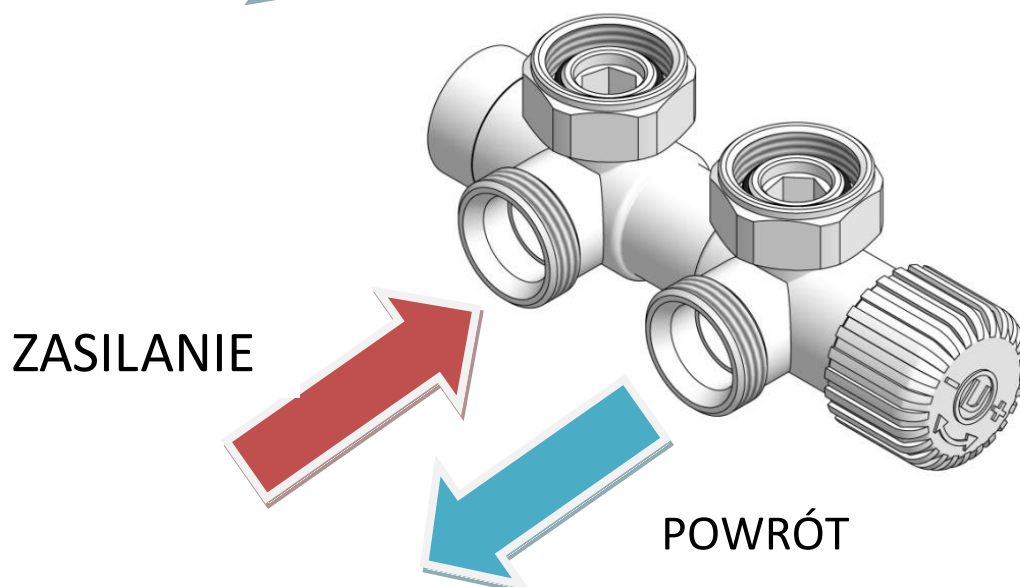

KONSTRUKCJA

RYСУNEK

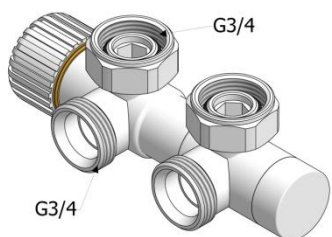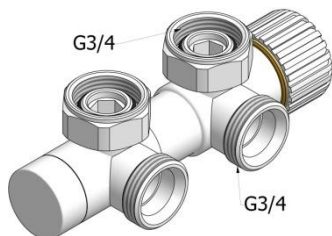

OPIS

Przylącze TWINS

figura kątowna lewa

G3/4 x G3/4


Przylącze TWINS

figura kątowna prawa


G3/4 x G3/4

Budowa Przylącza TWINS

1. Korpus przylącza
2. Siodełko
3. Wkładka zaworu termostaticznego
4. Nakrętka G 3/4
5. Wkład zaworu odcinającego
6. Kołpak

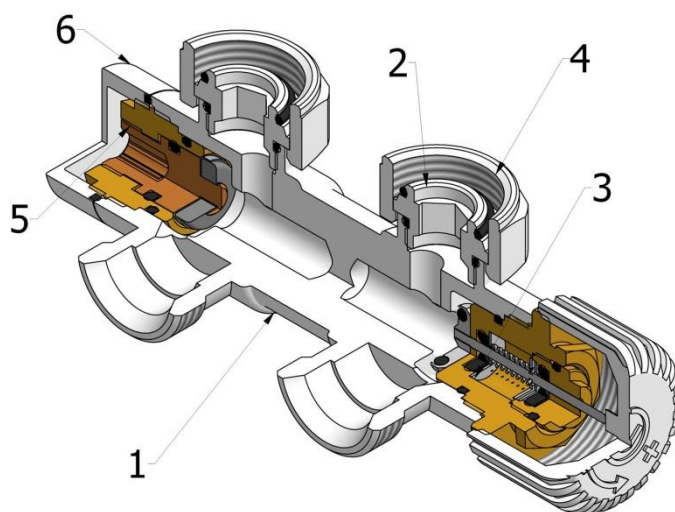

WYMIARY


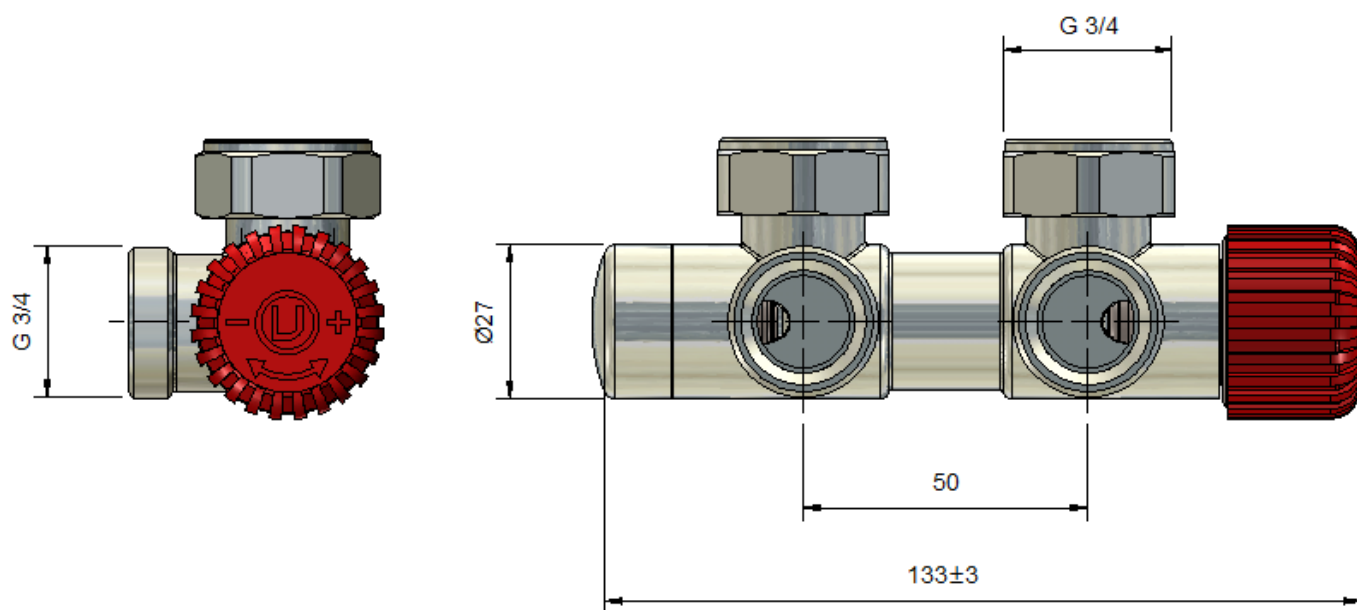


WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na www.varioterm.pl

AKCESORIA PRZYŁĄCZENIOWE

(przydatne do podłączenia zaworu i estetycznego wykończenia instalacji)

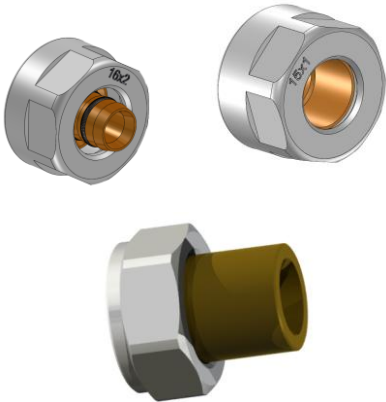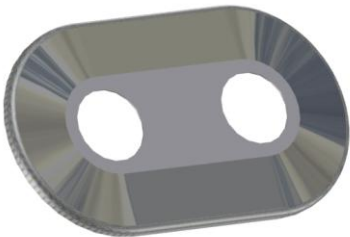	Adaptery Pex 16x2, Cu 15x1 oraz złączka R 1/2
	Rozety maskujące podwójna 1/2" o rozstawie 50mm
	Tulejki maskujące rurki Pex/Cu (różne długości)
	Nypel redukcyjny 1/2" x 3/4"